

**ŘEZY ULOŽENÍ KABELŮ V ZEMI DLE ČSN 30 2000-5-52 ed.2/2012
PŘEDPISY PRO KLADENÍ SILOVÝCH ELEKTRICKÝCH VEDENÍ**

S1 ULOŽENÍ KABELU L POD CHODNIKEM/TERÉNEM

DEFINITIVNĚ UPRAVENÝ POUVRH (DLAŽBA/ŽIVICE) ZHUTNĚNÝ VÝKOPOVÝ MATERIÁL


KRYCÍ DESKA tl.4mm NEBO PLAST. PAS

PISKOVÉ LOŽE


KABELY V OCHR. CHRANIČCE

UZEMNĚNÍ FeZnØ30x4

RS11 ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ (JIŠTĚNÍ OSV.)

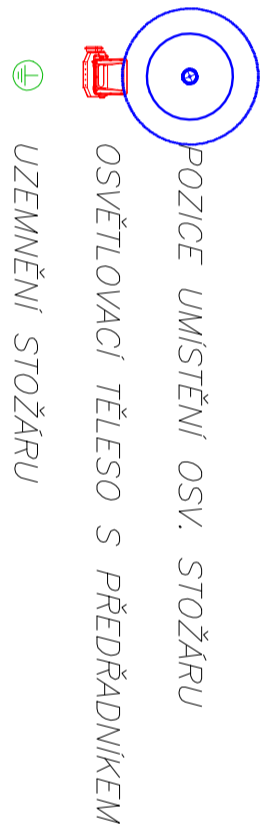

- 0,22 – OCELOVÝ STOŽÁR 12M
- 219/159/114 Zzn
- 0,80 – BETONOVÝ ZÁKLAD STOŽÁRU
- 1,80 – MONTÁŽNÍ PROSTOR PŘI STAVBĚ
- 1,60 – HLUBKA BETONOVÉHO ZÁKLADU

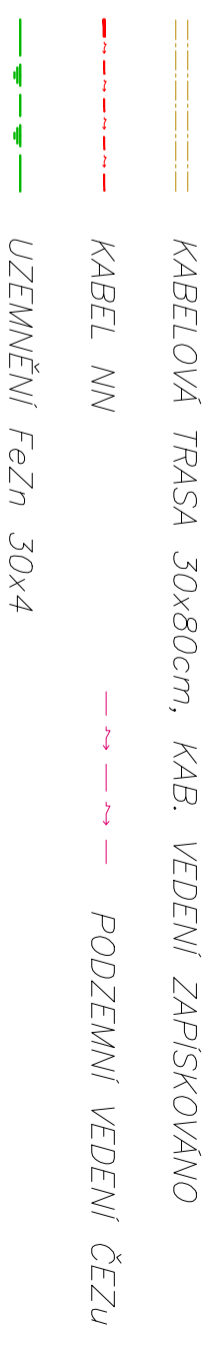

INVESTOR:		Obec Břtouchov č.p.10, 294 01 Břtouchov, IČO: 00 23 74 77		PROJEKTANT:	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	JIRÍ TOMAN- Projektim	STRAČENSKÁ 614
JIRÍ TOMAN	JIRÍ TOMAN	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ŠTĚTÍ 411 08	IČ: 627 74 271
AKCE		Víceúčelové hrštie			
Břtouchov		D-10-01 OSVĚTLENÍ HRŠTĚ			
OSVĚT. PŘILOHY		OSVĚT. PŘILOHY		OSVĚT. PŘILOHY	
PŮDORYS		02			
DOKUMENTACE LÉ ÚZEMNÍ ROZVĚ VE SMĚRU PŘESLEDCĚ SAMOVY O BUDO. VÝMĚR. O. JEHO ČÁSTI, MOŽE BÝT KOPÍROVÁNA NEBO JINAK PŘESKOPENÁ ROZŠÍŘOVÁNÍ MOŽE BY PŘEDPOČÍTANÁ SPOHLEDSKÝM					